


## Wykop szalowany - grunt suchy

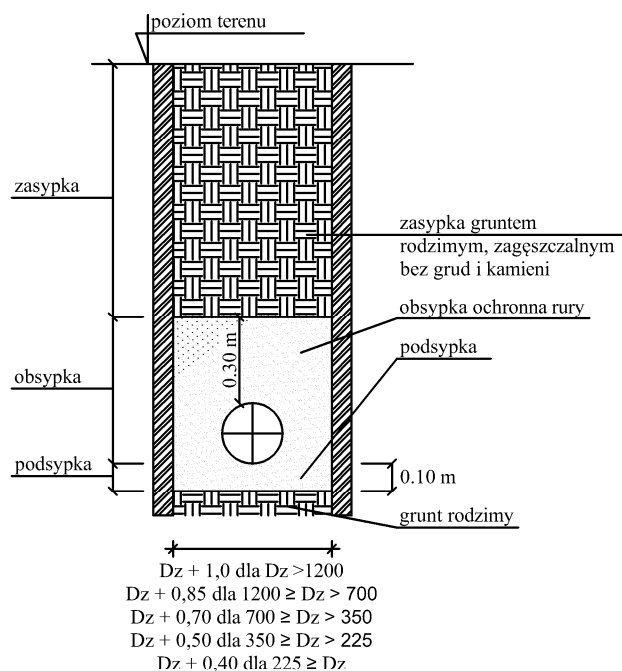

**Uwaga:**  
 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205,  
 PN-EN 1610 bezwzględnie przestrzegając przepisy dotyczące  
 bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowe wymagania dotyczące minimalnej szerokości  
 wykopu wynikające z PN-EN 1610:

1. Przy głębokości wykopu  $\leq 1,75$  m - 0,80 m.
2. Przy głębokości wykopu  $> 1,75$  i  $\leq 4,0$  m - 0,90 m.
3. Przy głębokości wykopu  $> 4,0$  m - 1,00 m.

PROJEKT TECHNICZNY		
<b>OBIEKT</b> BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI Supraśl, ul. M. Konopnickiej, ul. Spółdzielcza i ul. Dolna dz. geod. 516/1, 540, 556, 559		
<b>NAZWA RYSUNKU</b> PRZEKRÓJ WYKOPU KANALIZACJI SANITARNEJ		
<b>NUMER RYSUNKU</b> 9	<b>SKALA</b> -	<b>DATA</b> 06.11.2020r.
Zespół projektowy		podpis
<b>Projektant</b>	mgr inż. Robert Dryl upr. PDL/0038/PWOS/06	