


Wykop szalowany - grunt suchy

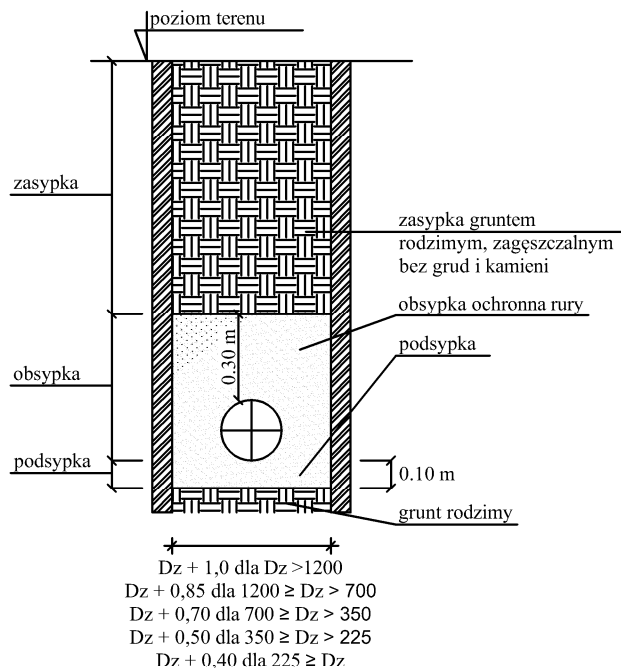

Uwaga:
 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205,
 PN-EN 1610 bezwzględnie przestrzegając przepisy dotyczące
 bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowe wymagania dotyczące minimalnej szerokości
 wykopu wynikające z PN-EN 1610:

1. Przy głębokości wykopu $\leq 1,75$ m - 0,80 m.
2. Przy głębokości wykopu $> 1,75$ i $\leq 4,0$ m - 0,90 m.
3. Przy głębokości wykopu $> 4,0$ m - 1,00 m.

PROJEKT BUDOWLANY		
OBIEKT BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Supraśl, ul. M. Konopnickiej, ul. Spółdzielcza i ul. Dolna dz. geod. 516/1, 540, 556, 559		
NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ WYKOPU KANALIZACJI SANITARNEJ		
NUMER RYSUNKU 4	SKALA -	DATA 27.10.2020r.
Zespół projektowy		podpis
Projektant	mgr inż. Robert Dryl upr. PDL/0038/PWOS/06	