


SPOSÓB UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE

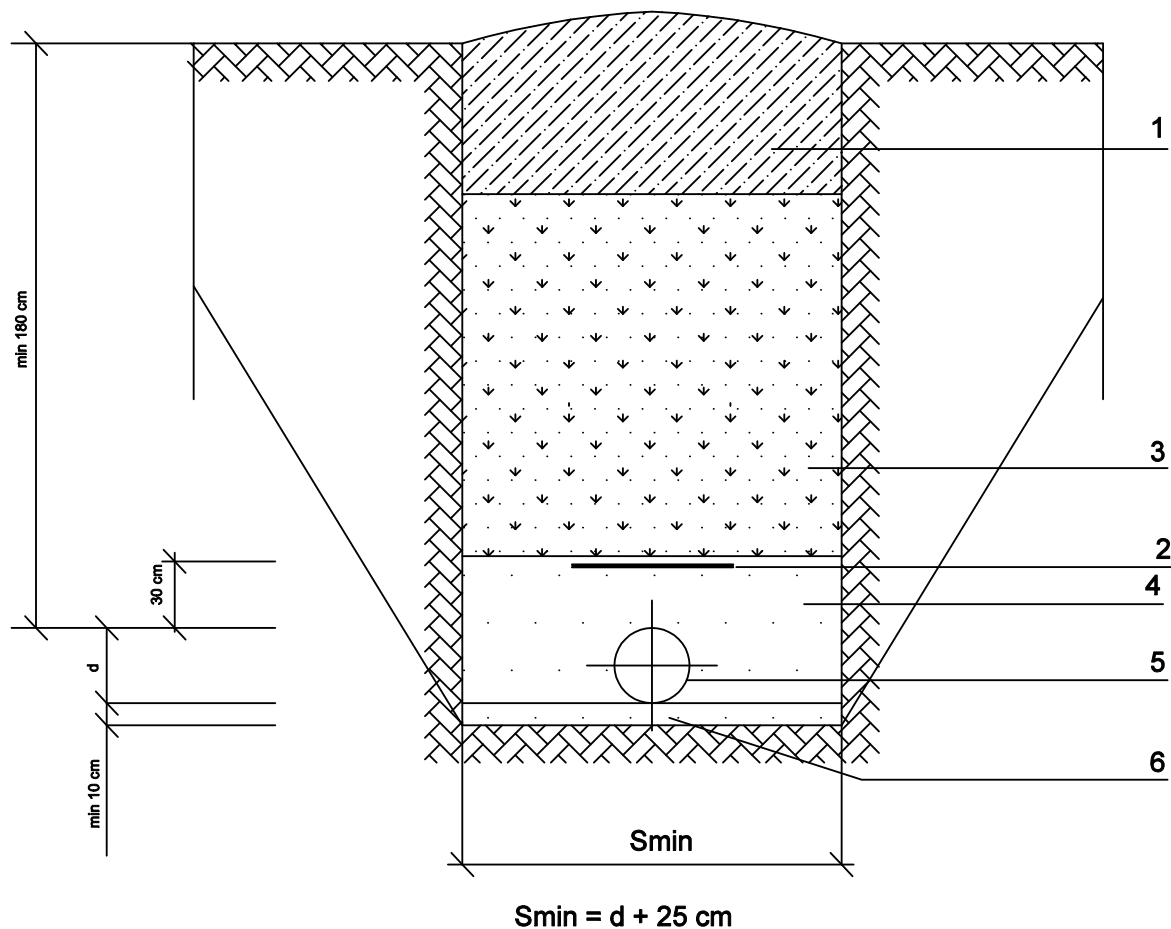

1. Warstwa ziemi.
2. Taśma sygnalizacyjna metalizowana PE.(wodociąg/przyłącze wodociągowe).
3. Zасыпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
4. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
5. Projektowane wodociąg/przyłącze wodociągowe
6. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy:
poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	AGMAR Mariusz Walko		Grabówka ul. Magnoliowa 4 tel. 7.418.110, 501 379 809	
OBIEKT	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami		Skala -----	Rys. nr A
STADIUM	Projekt wykonawczy		wykop pod budowę wodociągu i przyłącza do sieci wodociągowej	
ADRES	Sobolewo ul. Gruszkowa, Ogrodowa, dz. nr 456/40, 455/1, 455/6			
TEMAT	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami			
PROJEKTANT	Imię Nazwisko	Upr. Projekt. Inst. i sieci sanitarne Nr uprawn.	DATA	PODPIS
	mgr inż. Agata Fiedoruk-Walko	PDL/0049/PWOS/12	10. 09. 21	
OPRACOWAŁ	Imię Nazwisko		DATA	PODPIS
	inż. Mariusz Walko		10. 09. 21	