


Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami ziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach ziemnych.

Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami ziemnymi, które nie zostaną odkryte - tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert).

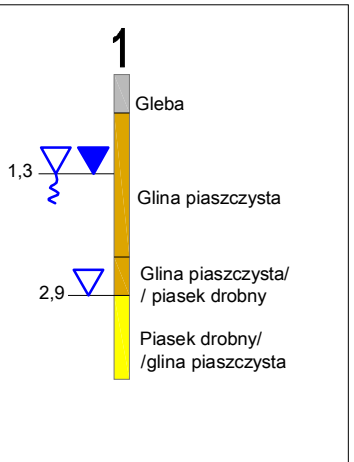

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami ziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach ziemnych.

Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami ziemnymi, które nie zostaną odkryte - tj. miejsca, w których vodiąg będzie położony metodą bezwykopową (prześiek sterowany w przewiert).

INSTALPROJEKT OK Jacek: Okurowski			
16-030 Supraśl			
tel. 600 745 229			
OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej w Ogródnickach gm. Supraśl		
ADRES	Ogródnicki gm. Supraśl		
BRANŻA	Sanitarna		
TYTUŁ RYS.	Profil podłużny sieci wodociągowej w9-HIP3		DATA 2021.11.15
AUTOR	mgr inż. Jacek Okurowski upr. nr BW/16780, PDL/15207402	PODSIG	SKALA 1:500/100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Okurowski upr. nr PDL/0060/POOS/13	PODSIG	NR RYS. <b>5/13</b>