


UWAGA:

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami doziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach doziemnych.

Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami doziemnymi, które nie zostaną odkryte -  
- tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert ).

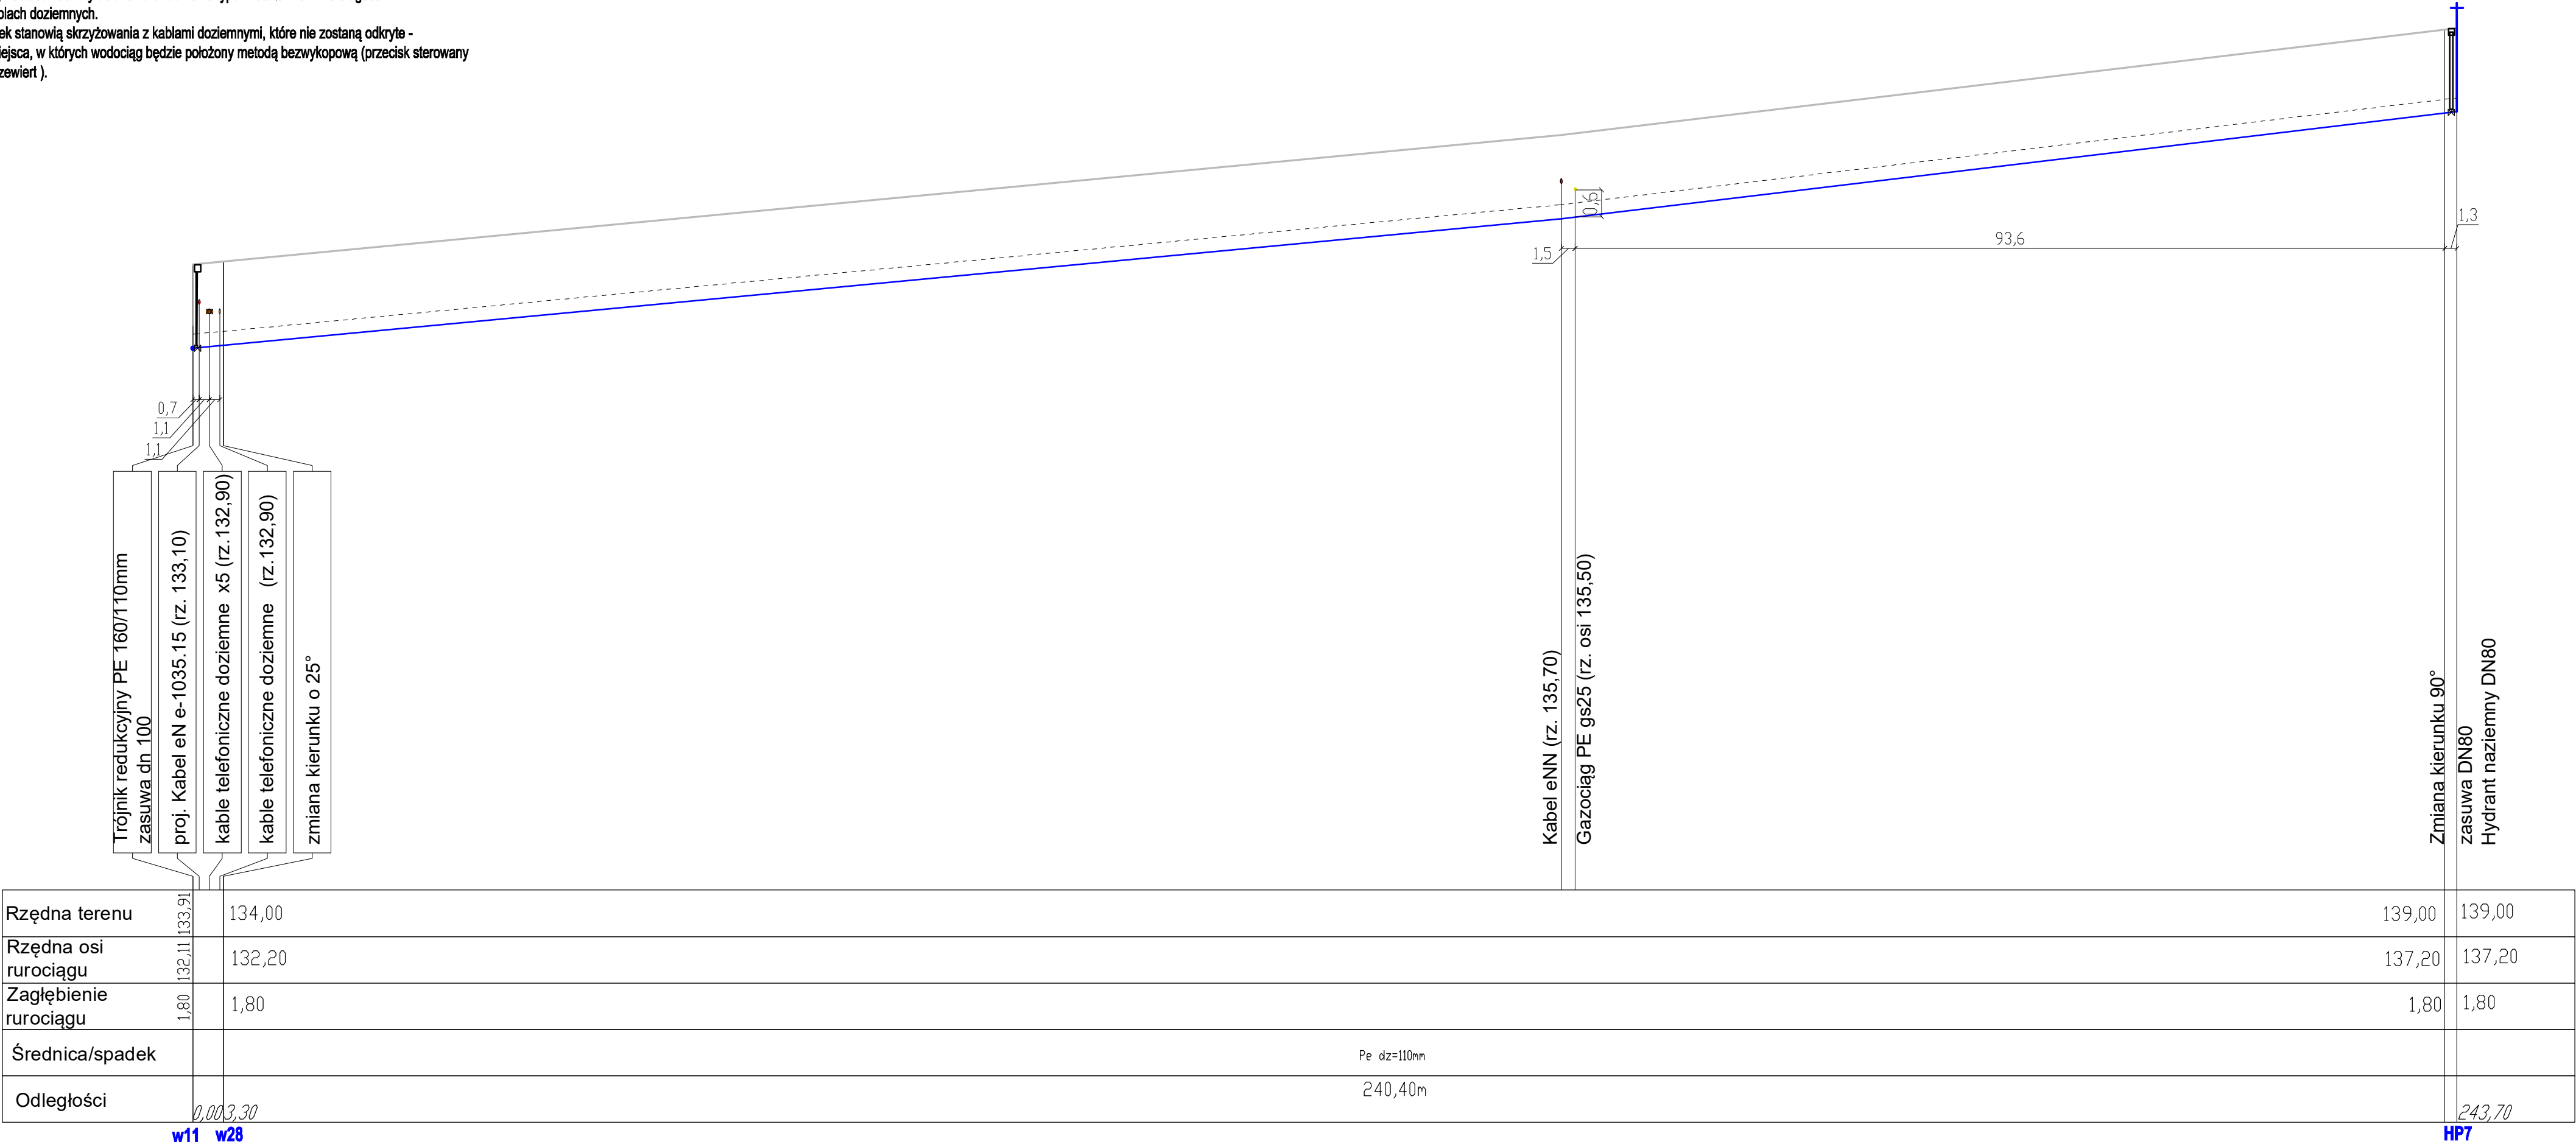

UWAGA:

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami doziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach doziemnych.

Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami doziemnymi, które nie zostaną odkryte -  
- tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert ).

INSTALPROJEKT OK Jacek Okurowski 16-030 Supraśl tel. 600 745 229			
OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej w Ogrodnickach gm. Supraśl		
ADRES	Ogrodnicki gm. Supraśl ul. Wierzbowa		
BRANŻA	Sanitarna		
TYTUŁ RYS.	Profil podłużny sieci wodociągowej w11-HP7		DATA 2021.11.15
AUTOR	mgr inż. Jacek Okurowski upr. nr 89167/90, PDL /IS/2074/02	PODPISE	SKALA 1:500/100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Okurowski upr. nr PDL/0060/POOS/13	PODPISE	NR RYS. 13/13