


UWAGA:

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami doziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach doziemnych.  
Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami doziemnymi, które nie zostaną odkryte - tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert ).

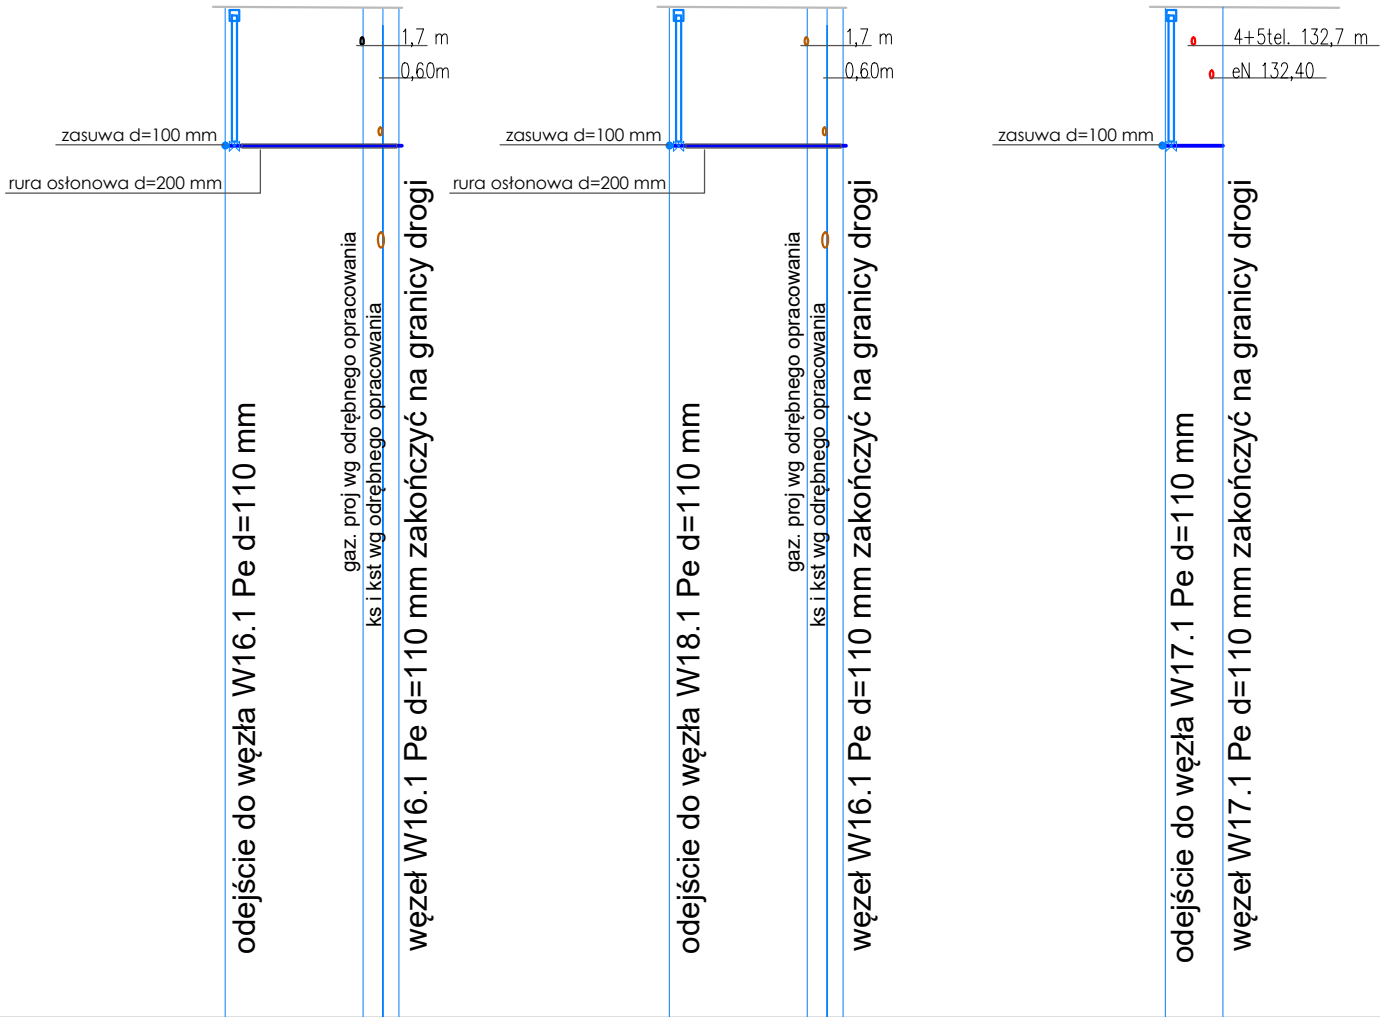

Rzędna terenu	133,00	133,00	132,40	132,40	132,80
Rzędna osi rurociągu	131,20	131,20	130,60	130,60	131,00
Zagłębienie rurociągu	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Średnica/spadek	Pe dz=110mm		Pe dz=110mm		
Odległości	11,60m 0,00	11,60m	11,60m 0,00	11,60m	3,20m 0,0

w16 w16.1 w18 w18.1 w17 w17.1

zakres sieci wodociągowej W14-W17.4 w Ogrodniczkach gm. Supraśl do uzgodnienia z firma KOBA

INSTALPROJEKT OK Jacek Okurowski 16-030 Supraśl tel. 600 745 229			
OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej w Ogrodniczkach gm. Supraśl		
ADRES	Ogrodniczki gm. Supraśl		
BRANŻA	Sanitarna		
TYTUŁ RYS.	Profil podłużny sieci wodociągowej w14-HP1		DATA 2022.04.21
AUTOR	mgr inż. Jacek Okurowski upr. nr BI/167/90, PDL /IS/2074/02	PODPIS	SKALA 1:500/100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Okurowski upr. nr PDL/0060/POOS/13	PODPIS	NR RYS. 6A/13