


UWAGA:

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami doziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach doziemnych.  
Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami doziemnymi, które nie zostaną odkryte - tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert ).

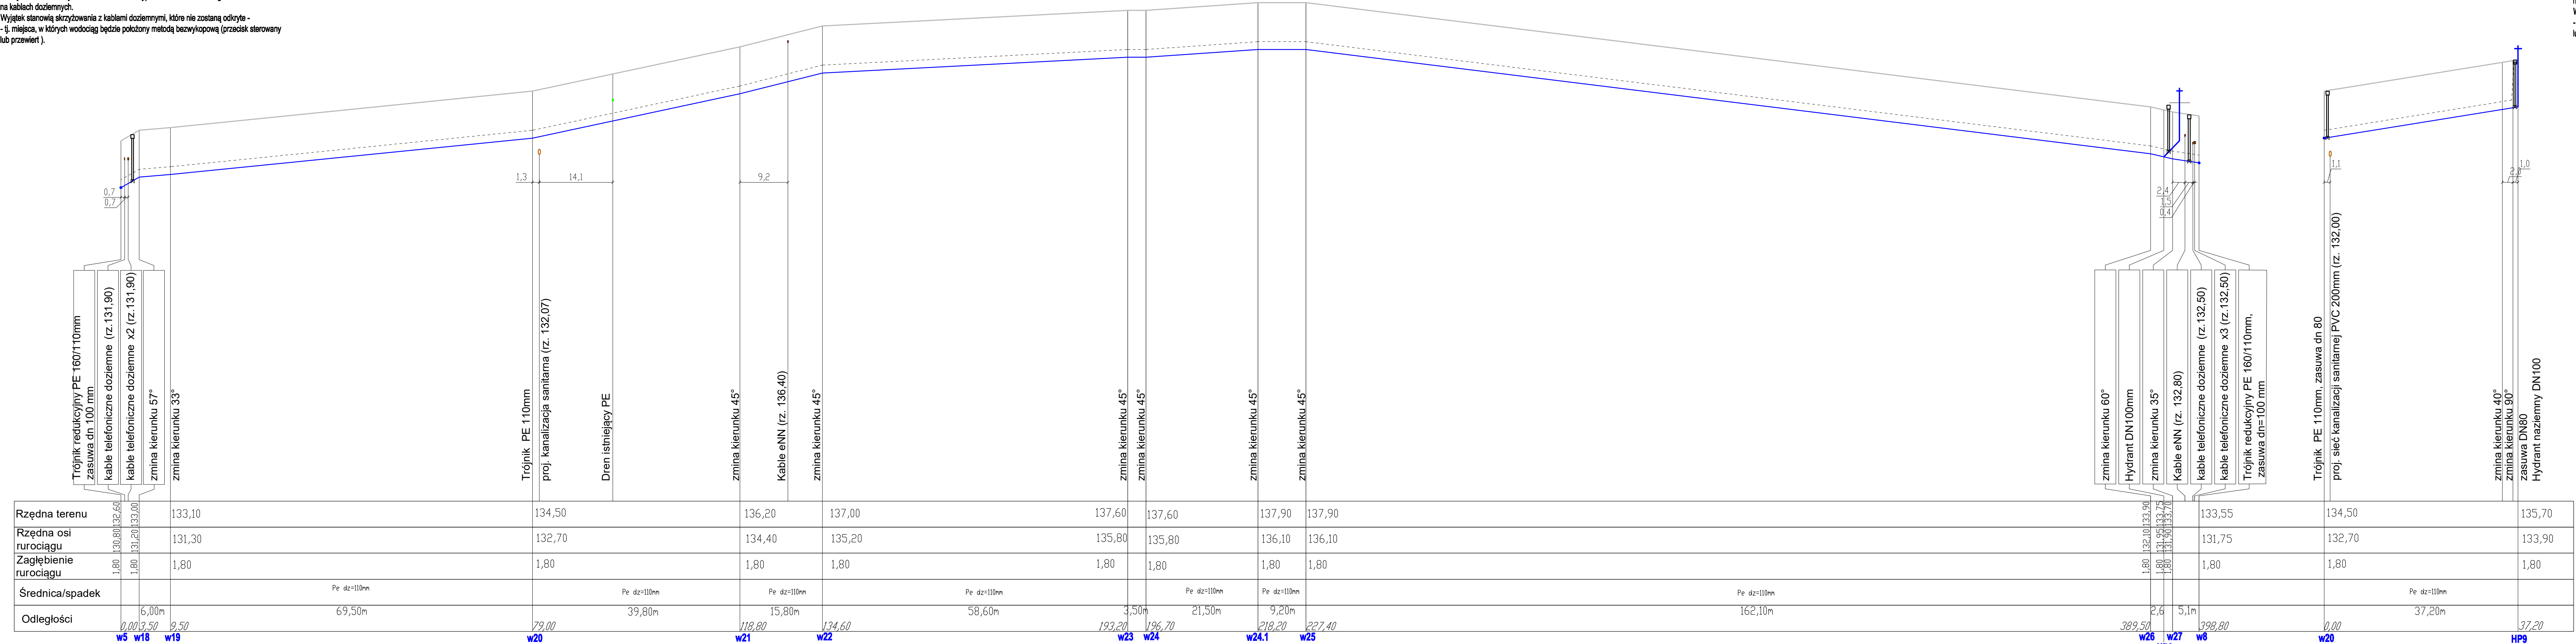

UWAGA:

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami doziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach doziemnych.  
Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami doziemnymi, które nie zostaną odkryte - tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert ).

INSTALPROJEKT OK Jacek Okurowski 16-030 Supraśl tel. 600 745 229			
OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej w Ogródnickach gm. Supraśl		
ADRES	Ogródnicki gm. Supraśl ul. Wierzbowa		
BRANZA	Sanitarna		
TYTUŁ RYS.	Profil podłużny sieci wodociągowej w5-w8, w20-HP9		DATA 2021.11.15
AUTOR	mgr inż. Jacek Okurowski upr. nr 8167/80, PDL NS/2074/02	POOBS	SKALA 1:500/100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Okurowski upr. nr PDL0060/POOS/13	POOBS	NR RYS. 7/13