



UWAGA:

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami ziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach ziemnych.
Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami ziemnymi, które nie zostaną odkryte -
- tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert).

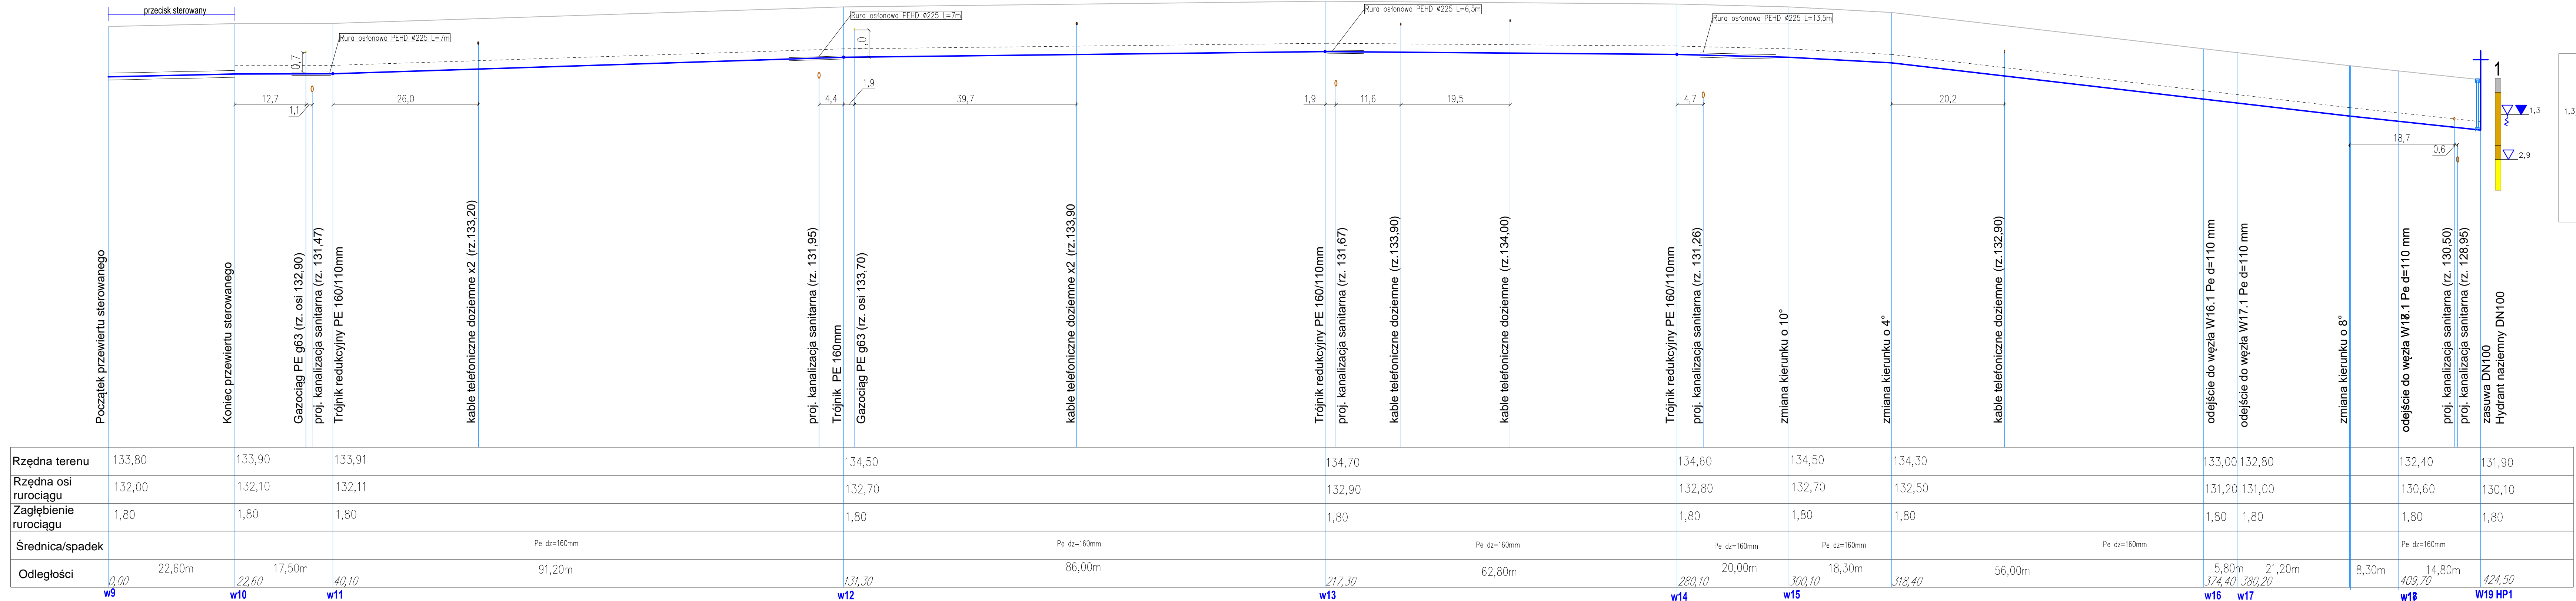

UWAGA:

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami ziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach ziemnych.
Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami ziemnymi, które nie zostaną odkryte -
- tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert).

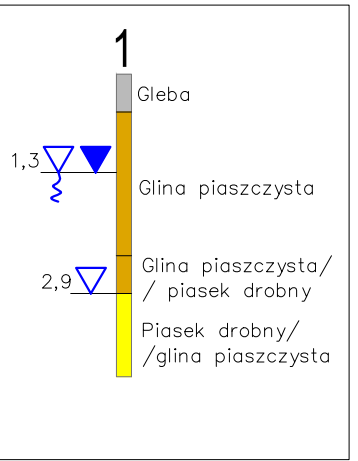

INSTALPROJEKT OK Jacek Okurowski 16-030 Supraśl tel. 600 745 229			
OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej w Ogródnickach gm. Supraśl		
ADRES	Ogródnicki gm. Supraśl		
BRANŻA	Sanitarna		
TYTUŁ RYS.	Profil podłużny sieci wodociągowej w14-HP1		DATA 2022.04.21
AUTOR	mgr inż. Jacek Okurowski upr. nr BI/167/80, PDL/IS/2074/02	POSIAD PDL/IS/2074/02	SKALA 1:500/100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Okurowski upr. nr PDL/0060/POOS/13	POSIAD PDL/0060/POOS/13	NR RYS. 5/13