



ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH DOZIEMNYCH

Rys.T2

Wykop wykonywać ręcznie aż do odstąpienia kabla, następnie zamontować RO i ostrożnie wykonywać dalsze prace. RO pozostawić na kablu.

Zabezpieczenie w wykopie
ze skarpami

Zabezpieczenie w wykopie szalowanym

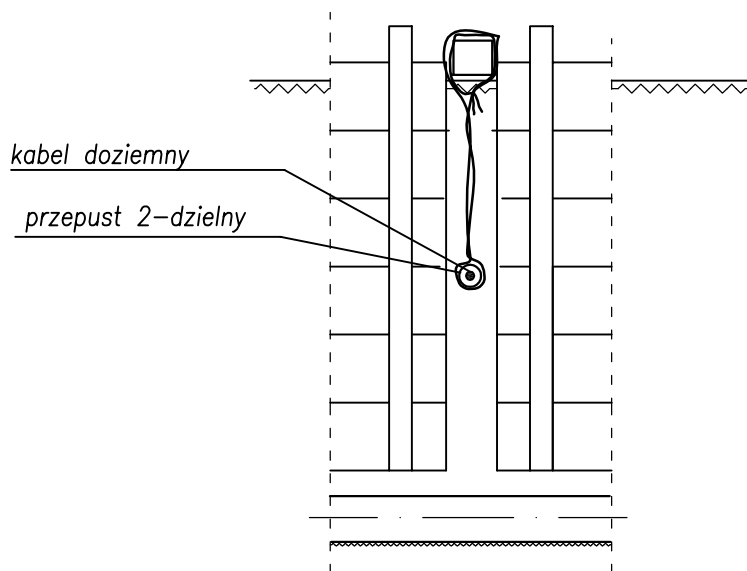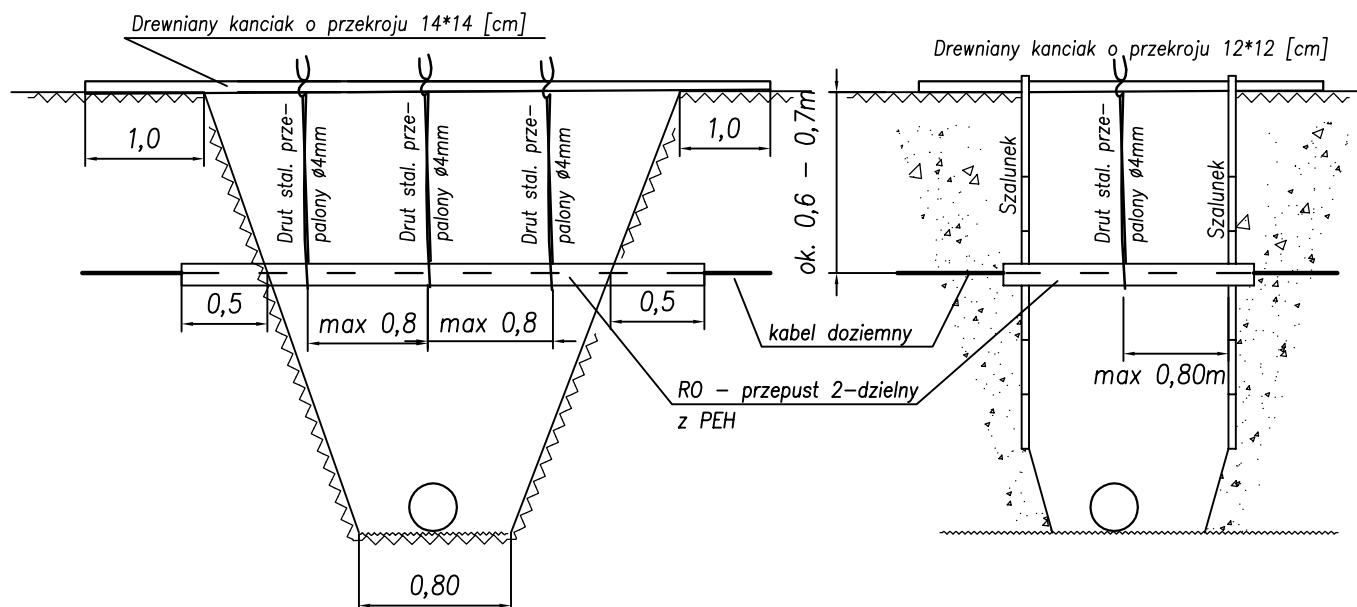

Przedmiot rysunku	Jak w tytule na rysunku		
Adres	Ul. Młodzieżowa w Grabówce		
Opracowanie (nazwa)	P.w. kanalizacji deszczowej		
Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia ciepłne, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.	2005-12-	
Skala	Nr arkusza	7	Strona w projekcie